

## Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole



**193 969 abonnés**

pour 401 005 habitants



**24 697 259 m<sup>3</sup>**

mis en distribution



**19 689 891 m<sup>3</sup>**

consommés par les habitants



**134 l/hab/jour**

consommation moyenne



**99,43 %**

des 2 075 prélèvements réalisés conformes aux normes



**2 535 km**

de réseau (hors branchement)



**9**

usines de production




**135**

réservoirs (132 982 m<sup>3</sup>)



**82,6 %**

rendement moyen du réseau

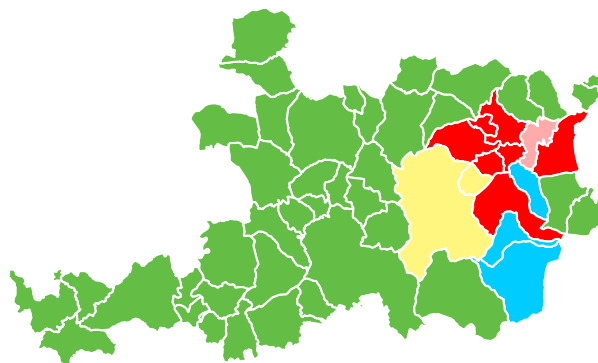

- Communes alimentées en permanence par le service
- Communes alimentées en secours par le service
- Communes hors service alimentées en secours
- Communes alimentées en permanence par convention

**SÉM**  
**SAINT-ÉTIENNE**  
la métropole

**Saint-Etienne Métropole**  
2 Avenue Grüner - CS 80257  
42006 Saint-Etienne Cedex 1  
Tél 04 77 49 21 49  
e-mail : [accueil@saint-etienne-metropole.fr](mailto:accueil@saint-etienne-metropole.fr)

SUIVEZ-NOUS



Envoyé en préfecture le 27/01/2023

Reçu en préfecture le 27/01/2023


Publié le

ID : 042-214201865-20230125-DEL\_2023\_011-DE

**S<sup>2</sup>LO**

## RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2021

### Service de production et de transport d'eau potable de la moyenne vallée du Gier

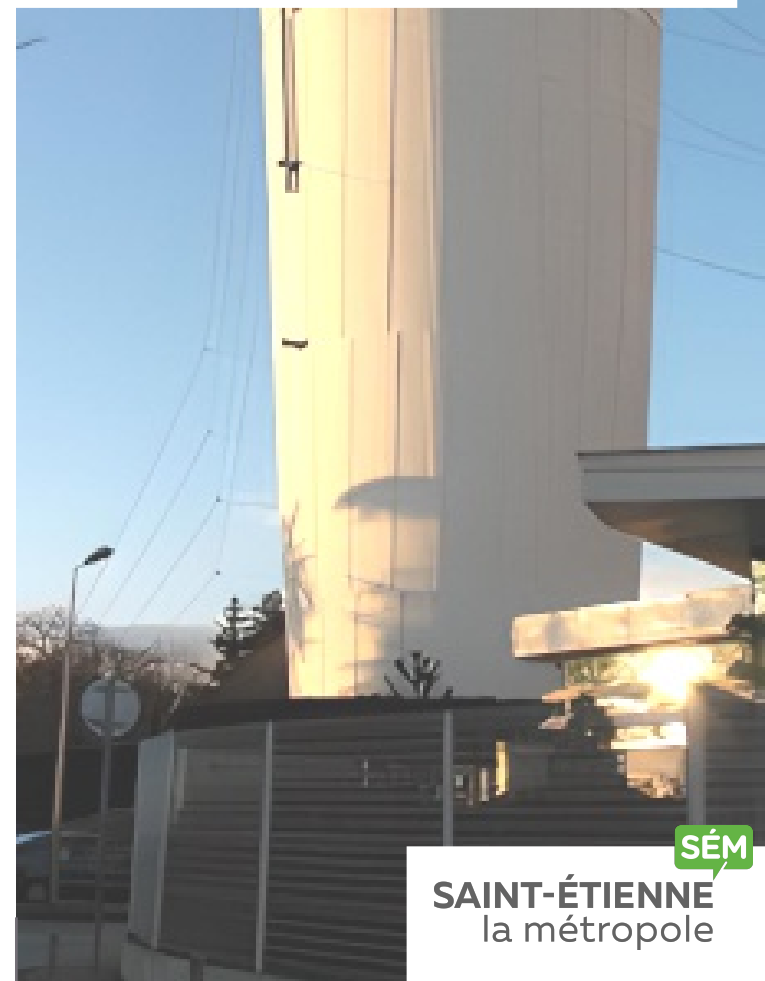

**SÉM**

**SAINT-ÉTIENNE**  
la métropole

## Présentation générale du service

### Mode de gestion du service

Le service de production et de transport est exploité en délégation de service public confiée à la société **STEPHANOISE DES EAUX** jusqu'au 31 décembre 2024.

### Ressources en eau

La ressource en eau du service est assurée par :  
► **le barrage du Dorlay** dont l'indice de protection est de **60 %**.

Le service peut être secouru par :  
► **les barrages de La Rive et de Soulagés** dont l'indice de protection est de **60 %**.

### Population desservie

Le service de production dessert 10 communes en permanence (Cellieu, Chagnon, Chateauneuf, Genilac, la Grand'Croix, Lorette, Saint-Paul en Jarez, Doizieux, Farnay, la Terrasse sur Dorlay) et la commune de Rive de Gier en secours soit **41 008 habitants**.

### Bilan des volumes

	2020	2021
Volume produit	1 675 997	1 658 161
Volume importé	24 593	25 977
Volume exporté		
Volume facturé	1 668 997	1 483 317
<i>Cellieu – Chagnon</i>	<i>166 532</i>	<i>138 839</i>
<i>Chateauneuf</i>	<i>85 564</i>	<i>81 670</i>
<i>Doizieux – Farnay – la Terrasse</i>	<i>172 726</i>	<i>127 837</i>
<i>Genilac</i>	<i>190 607</i>	<i>170 547</i>
<i>La Grand'Croix</i>	<i>250 777</i>	<i>246 307</i>
<i>Lorette</i>	<i>426 627</i>	<i>394 546</i>
<i>Saint-Paul en Jarez</i>	<i>249 825</i>	<i>264 090</i>
<i>Rive-de-Gier</i>	<i>101 746</i>	<i>30 745</i>

### Patrimoine du service

- Station de traitement : **1**
- Réservoirs : **13 (10 160 m³)**
- Stations de pompage : **7**
- Linéaire de réseau : **32,792 km**

## Elements tarifaires

### Référence de la délibération tarifaire

#### Délibération syndicale du 28 avril 1997 :

- Part fixe :
  - 85 % des montants d'équilibre de la section d'exploitation réparties en fonction de la population de chaque commune (hors Doizieux, Farnay et la Terrasse sur Dorlay gérées sur le principe d'une vente d'eau en gros)
  - 15 % des montants d'équilibre de la section d'exploitation réparties en fonction des volumes consommés sur l'exercice d'il y a deux ans.

### Structure tarifaire au 1<sup>er</sup> janvier 2022

	Part collectivité	Part délégataire (*)		Agence de l'eau (*)
	Part fixe [€ HT/an]	Part fixe [€ HT/an]	Part variable [€ HT/m³]	Part variable [€ HT/m³]
CHATEAUNEUF	15 654,00	24 954,60	0,3025	0,0535
CELLIEU-CHAGNON	21 899,00	2 077,37	0,3025	0,0535
GENILAC	35 929,00	57 567,24	0,3025	0,0535
LORETTE	59 404,00	89 343,65	0,3025	0,0535
RIVE DE GIER	43 224,00	76 008,12	0,3025	0,0535
LA GRAND'CROIX	48 423,00	77 944,63	0,3025	0,0535
SAINT-PAUL EN JAREZ	50 467,00	81 861,67	0,3025	0,0535
<b>Total 2022</b>	<b>275 000,00</b>	<b>409 757,28</b>	<b>0,3025</b>	<b>0,0712</b>
<b>Total 2021</b>	<b>275 000,00</b>	<b>391 512,60</b>	<b>0,2912</b>	<b>0,0712</b>
<b>Évolution</b>		<b>4,66%</b>	<b>3,88%</b>	

(\*) Les parts Délégataires et Agence de l'eau sont grevées de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Envoyé en préfecture le 27/01/2023

Reçu en préfecture le 27/01/2023

Publié le

ID : 042-214201865-20230125-DEL\_2023\_011-DE

Indicateurs de performance SLO

### Qualité de l'eau

Paramètres micro-biologiques :

- Nombre de prélèvements : 12
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Paramètres physicochimiques :

- Nombre de prélèvements : 13
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

### Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **100 / 120**

### Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2020	2021
Rendement du réseau de distribution [%]	98,33	88,27
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/j/km]	2,36	16,51