

Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole



193 969 abonnés

pour 401 774 habitants



24 697 259 m³

mis en distribution



19 689 891 m³

consommés par les habitants



134 l/hab/jour

consommation moyenne



99,43 %

des 2 123 prélèvements réalisés conformes aux normes



2 535 km

de réseau (hors branchement)



9

usines de production




135

réservoirs (132 982 m³)



82,6 %

rendement moyen du réseau

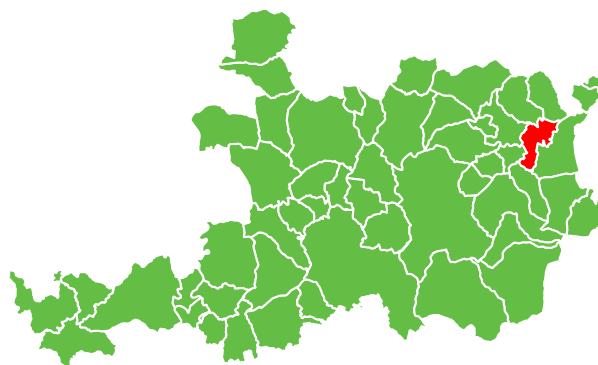

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SUIVEZ-NOUS



Envoyé en préfecture le 27/01/2023

Reçu en préfecture le 27/01/2023


Publié le

ID : 042-214201865-20230125-DEL_2023_011-DE

S²LOW

RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2021

COMMUNE DE RIVE DE GIER

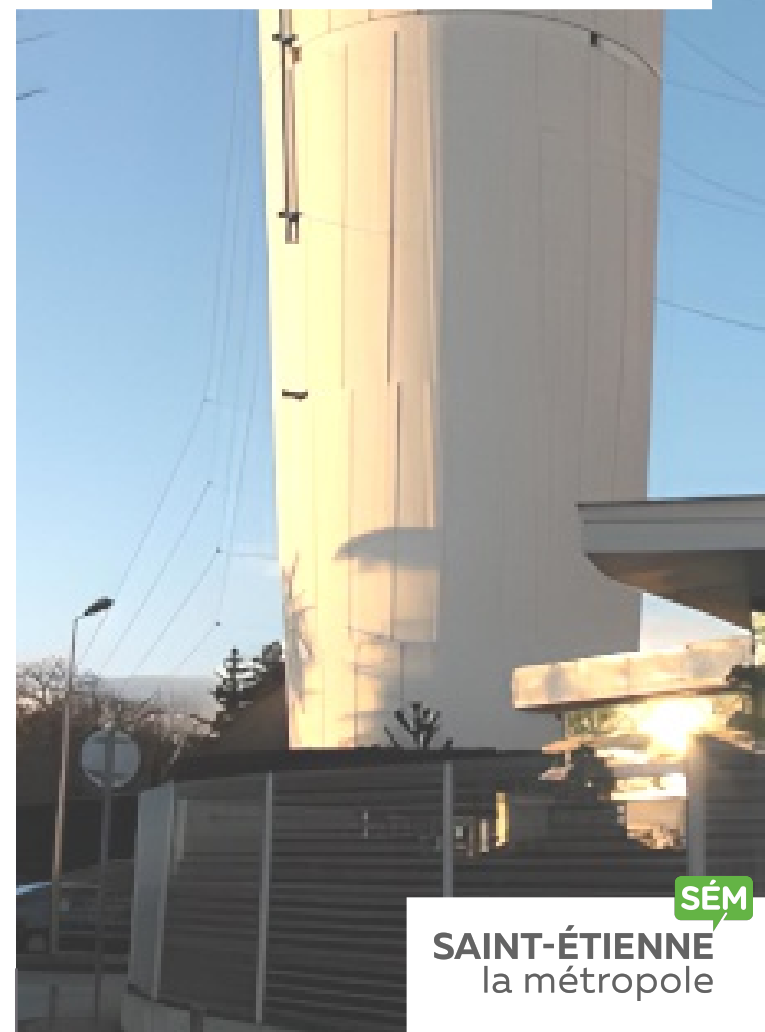

SÉM

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité en **REGIE** avec prestation de service confiée à la société **STEPHANOISE DES EAUX** jusqu'au 31 décembre 2024.

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée par :

► **le barrage du Couzon** dont l'indice de protection est de **60 %** (procédure de révision des périmètres de protection en cours)

Le service peut être secouru à partir :

► **le barrage du Dorlay** dont l'indice de protection est de **60 %**.

Population desservie

	2020	2021
Nombre d'abonnés	6 811	6 830
Population	15 228	15 099

Bilan des volumes

	2020	2021
Volume produit [m ³]	1 130 458	1 021 536
Volume importé [m ³]	103 822	104 859
Volume exporté [m ³]	328 961	310 624
Consommation [m ³]	621 844	632 013

Patrimoine du service

- Station de traitement : 1
- Réservoirs : **4 (5 000 m³)**
- Stations de pompage : 2
- Linéaire de réseau : **86,713 km**

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire


Délibération communautaire du 30 juin 2016 :

- Part fixe (abonnement) : 15,00 €/an
- Location de compteur :
 - Ø 15 mm : 14,00 €/an
 - Ø 20 mm : 15,00 €/an
 - Ø 25 mm : 32,00 €/an
 - Ø 30 mm : 36,00 €/an
 - Ø 40 mm : 52,00 €/an
 - Ø 50 mm : 132,00 €/an
- Part variable : 1,57 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2022

	Quantité	PU	Prix total
Part collectivité			
Part fixe [€/an]			
Abonnement	1	15	15,00
Location de compteur	1	14	14,00
Part variable [€/m ³]	120	1,57	188,40
Agence de l'eau			
Redevance pollution [€/m ³]	120	0,28	33,60
Préservation des ressources	120	0,09	10,80
Taxes			
Total Hors Taxe [€]			261,80
TVA [€]		5,50%	14,40
Total 2022 [€ TTC]			276,20
Total 2021 [€ TTC]			276,20
Evolution 2022/2021			0,00 %

Répartition de la facture de 120 m³

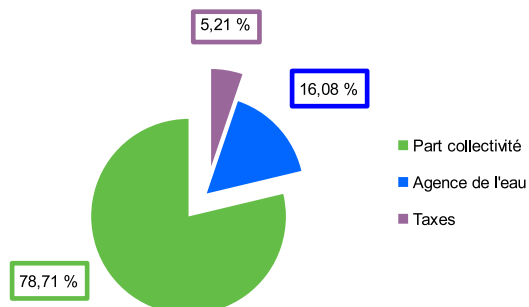

Envoyé en préfecture le 27/01/2023

Reçu en préfecture le 27/01/2023

Publié le

ID : 042-214201865-20230125-DEL_2023_011-DE

Indicateurs de performance SLO

Qualité de l'eau

Paramètres micro-biologiques :

- Nombre de prélèvements : 27
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Paramètres physicochimiques :

- Nombre de prélèvements : 34
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : **314**

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **100 / 120**

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2020	2021
Rendement du réseau de distribution [%]	79,74	84,73
Rendement réglementaire [%]	71,17	71,03
Indice linéaire de consommation [m ³ /j/km]	30,84	30,15
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /j/km]	8,88	4,20
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /j/km]	7,84	3,83

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : **Bon**