

Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole



193 670 abonnés

pour 402 993 habitants



24 714 881 m³

mis en distribution



19 509 028 m³

consommés par les habitants



133 l/hab/jour

consommation moyenne



99,35 %

des 2 167 prélèvements réalisés conformes aux normes



2 538 km

de réseau (hors branchement)



9

usines de production




135

réservoirs (132 982 m³)



81,76 %

rendement moyen du réseau

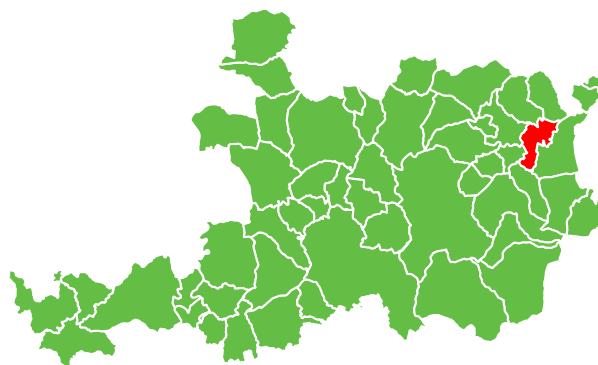

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SUIVEZ-NOUS SUR



Envoyé en préfecture le 01/02/2024

Reçu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

ID : 042-214201865-20240131-DEL_2024_014-DE

S²LOW

RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2022

COMMUNE DE RIVE DE GIER



SÉM

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité en **REGIE** avec prestation de service confiée à la société **STEPHANOISE DES EAUX** jusqu'au 31 décembre 2024.

Ressources en eau

La fourniture d'eau est assurée par :

► **le barrage du Couzon** dont l'indice de protection est de **60 %** (procédure de révision des périmètres de protection en cours)

Le service peut être secouru à partir :

► **le barrage du Dorlay** dont l'indice de protection est de **60 %**.

Population desservie

| | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|
| Nombre d'abonnés | 6 830 | 6 734 |
| Population | 15 099 | 15 208 |

Bilan des volumes

| | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Volume produit [m ³] | 1 021 536 | 872 802 |
| Volume importé [m ³] | 104 859 | 201 151 |
| Volume exporté [m ³] | 310 624 | 289 252 |
| Consommation [m ³] | 632 013 | 554 194 |

Patrimoine du service

- Station de traitement : 1
- Réservoirs : **4 (5 000 m³)**
- Stations de pompage : 2
- Linéaire de réseau : **86,713 km**

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire


Délibération communautaire du 30 juin 2016 :

- Part fixe (abonnement) : 15,00 €/an
- Location de compteur :
 - Ø 15 mm : 14,00 €/an
 - Ø 20 mm : 15,00 €/an
 - Ø 25 mm : 32,00 €/an
 - Ø 30 mm : 36,00 €/an
 - Ø 40 mm : 52,00 €/an
 - Ø 50 mm : 132,00 €/an
- Part variable : 1,57 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2023

| | Quantité | PU | Prix total |
|---|----------|-------|---------------|
| Part collectivité | | | |
| Part fixe [€/an] | | | |
| Abonnement | 1 | 15 | 15,00 |
| Location de compteur | 1 | 14 | 14,00 |
| Part variable [€/m ³] | 120 | 1,57 | 188,40 |
| Agence de l'eau | | | |
| Redevance pollution [€/m ³] | 120 | 0,28 | 33,60 |
| Préservation des ressources | 120 | 0,09 | 10,80 |
| Taxes | | | |
| Total Hors Taxe [€] | | | 261,80 |
| TVA [€] | | 5,50% | 14,40 |
| Total 2023 [€ TTC] | | | 276,20 |
| Total 2022 [€ TTC] | | | 276,20 |
| Évolution 2023/2022 | | | 0,00 % |

Répartition de la facture de 120 m³

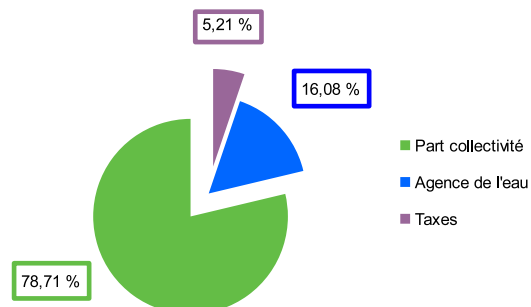

Envoyé en préfecture le 01/02/2024

Reçu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

ID : 042-214201865-20240131-DEL_2024_014-DE

Indicateurs de performance SLO

Qualité de l'eau

Paramètres micro-biologiques :

- Nombre de prélèvements : 37
- Nombre de prélèvements non conformes : 1
- Taux de conformité : **97 %**

Paramètres physicochimiques :

- Nombre de prélèvements : 39
- Nombre de prélèvements non conformes : 0
- Taux de conformité : **100 %**

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : **310**

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : **100 / 120**

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

| | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|
| Rendement du réseau de distribution [%] | 84,73 | 80,08 |
| Rendement réglementaire [%] | 71,03 | 70,43 |
| Indice linéaire de consommation [m ³ /j/km] | 30,15 | 27,17 |
| Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /j/km] | 4,20 | 7,28 |
| Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /j/km] | 3,83 | 6,76 |

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : **Médiocre**